

●—●—● Limite comunale

— Linea aerea esistente a 220 kV




— Linea aerea esistente a 132 kV

 Stazione elettrica esistente

Interventi di progetto

— Nuova linea in cavo interrato 220 kV

 Ampliamento stazione elettrica esistente

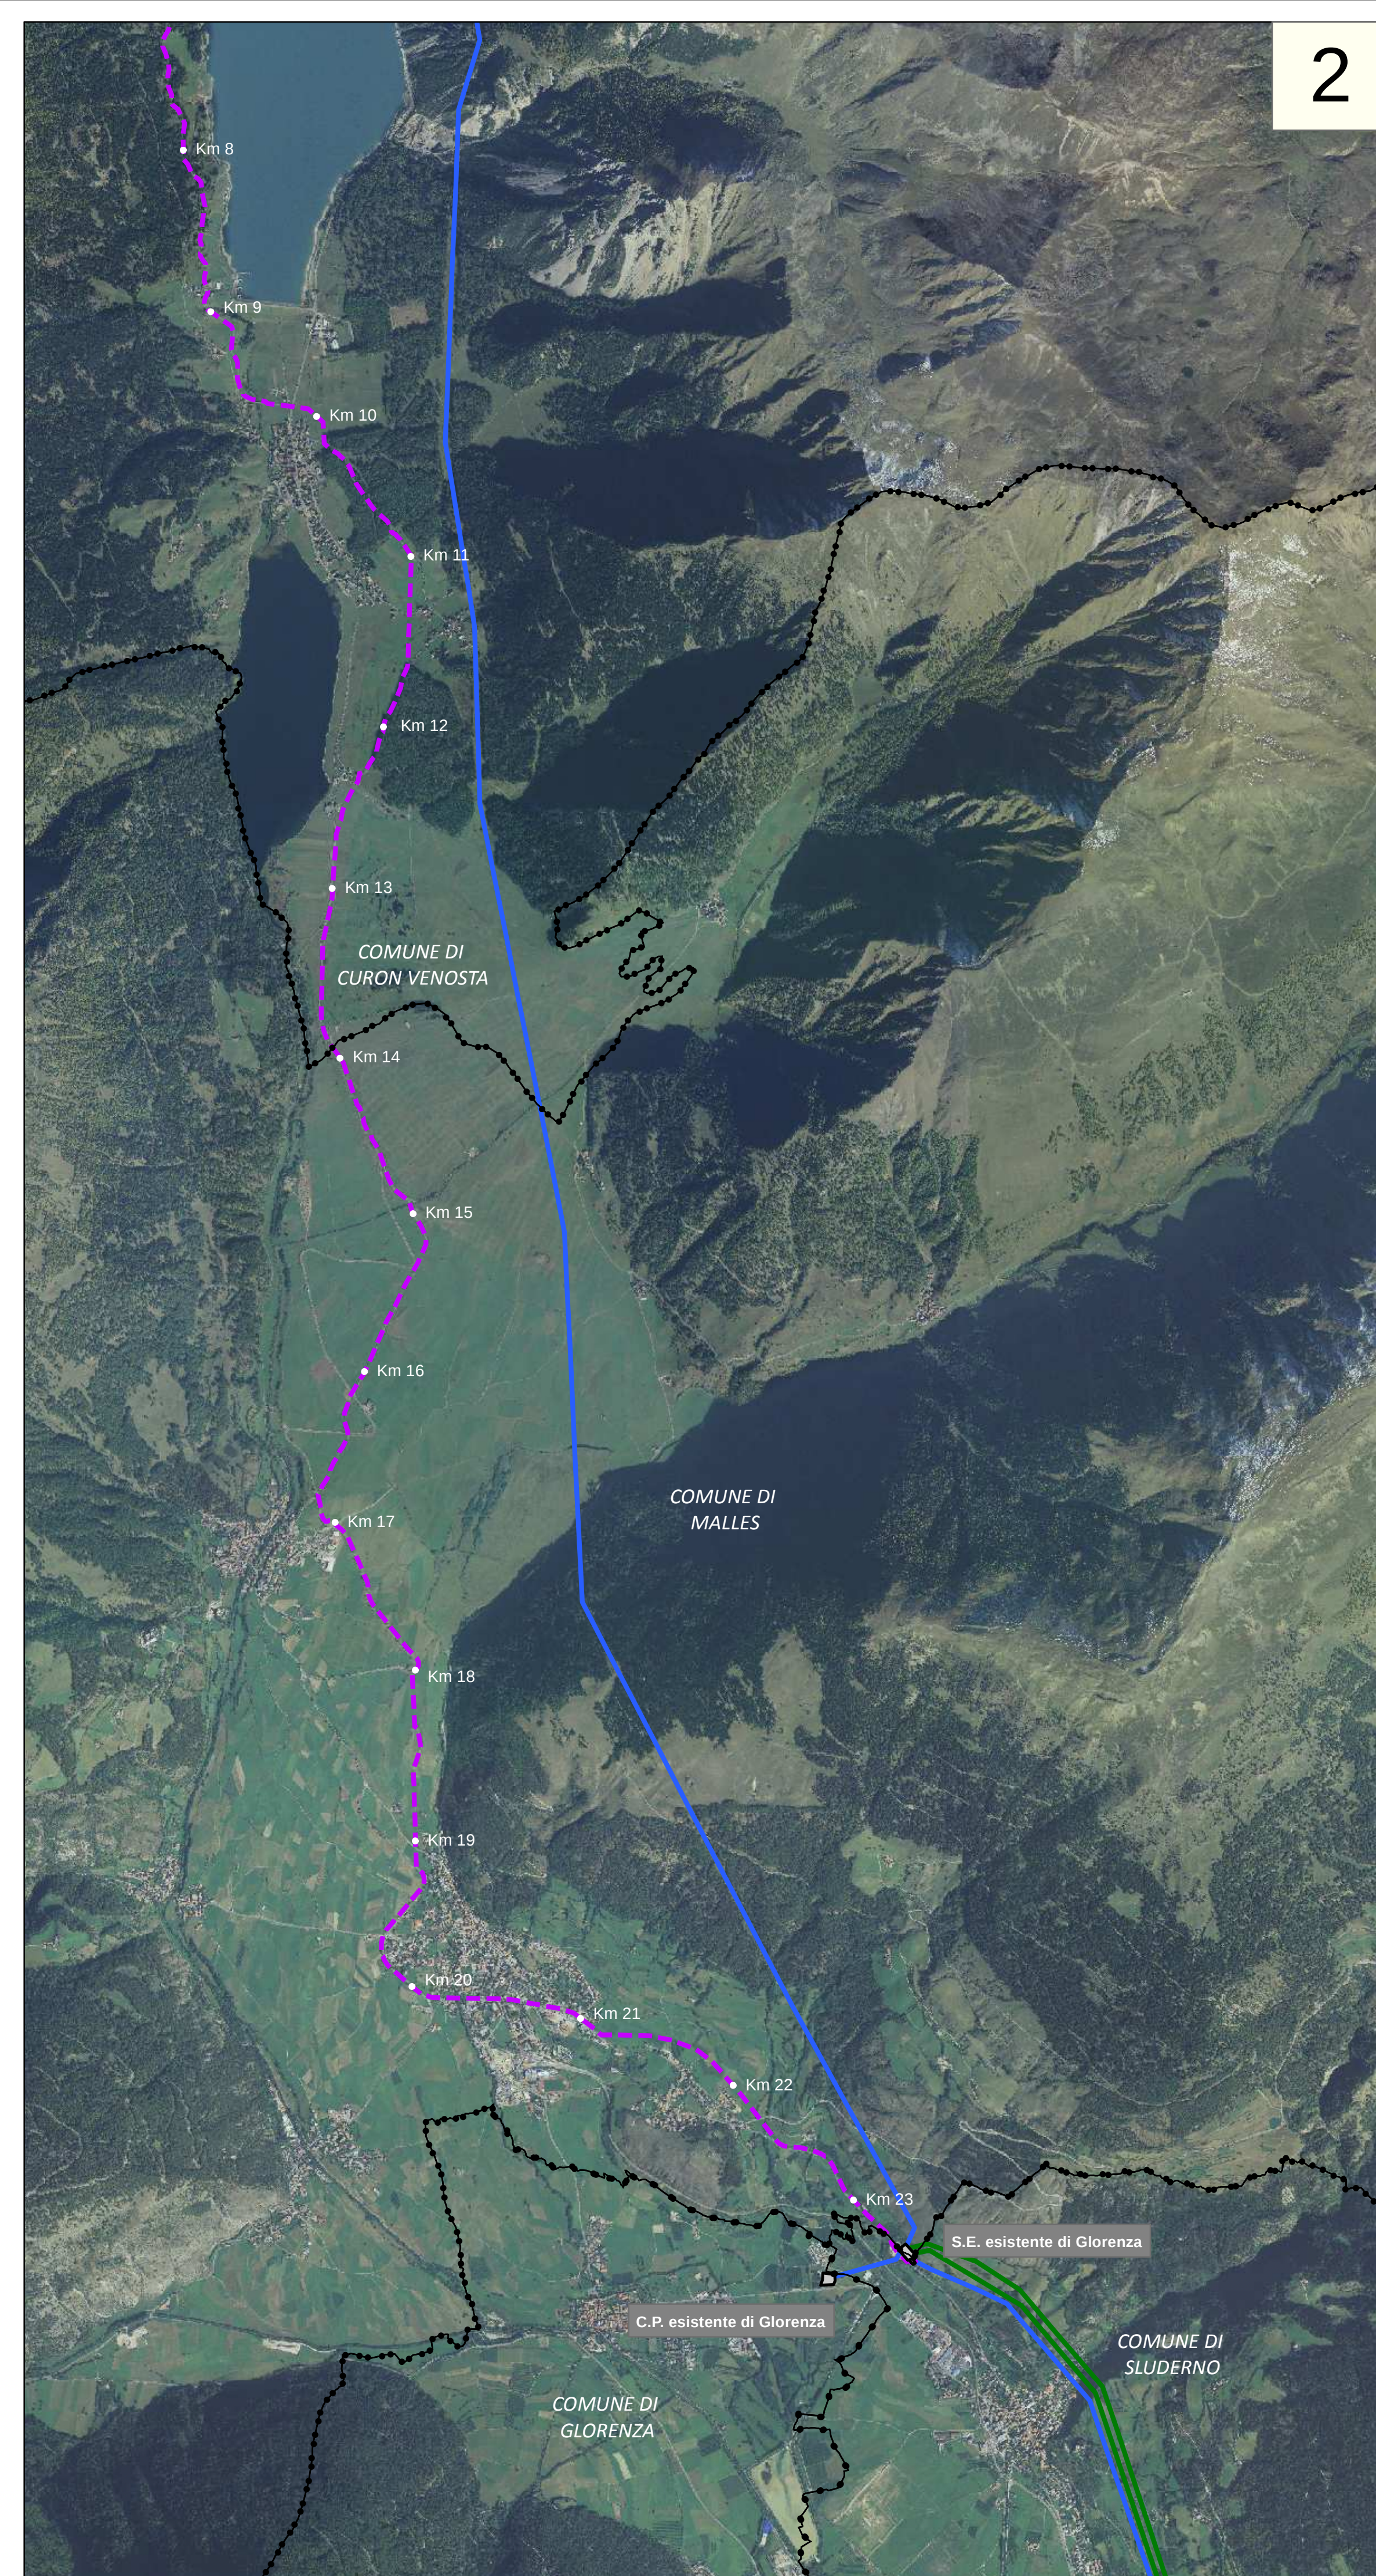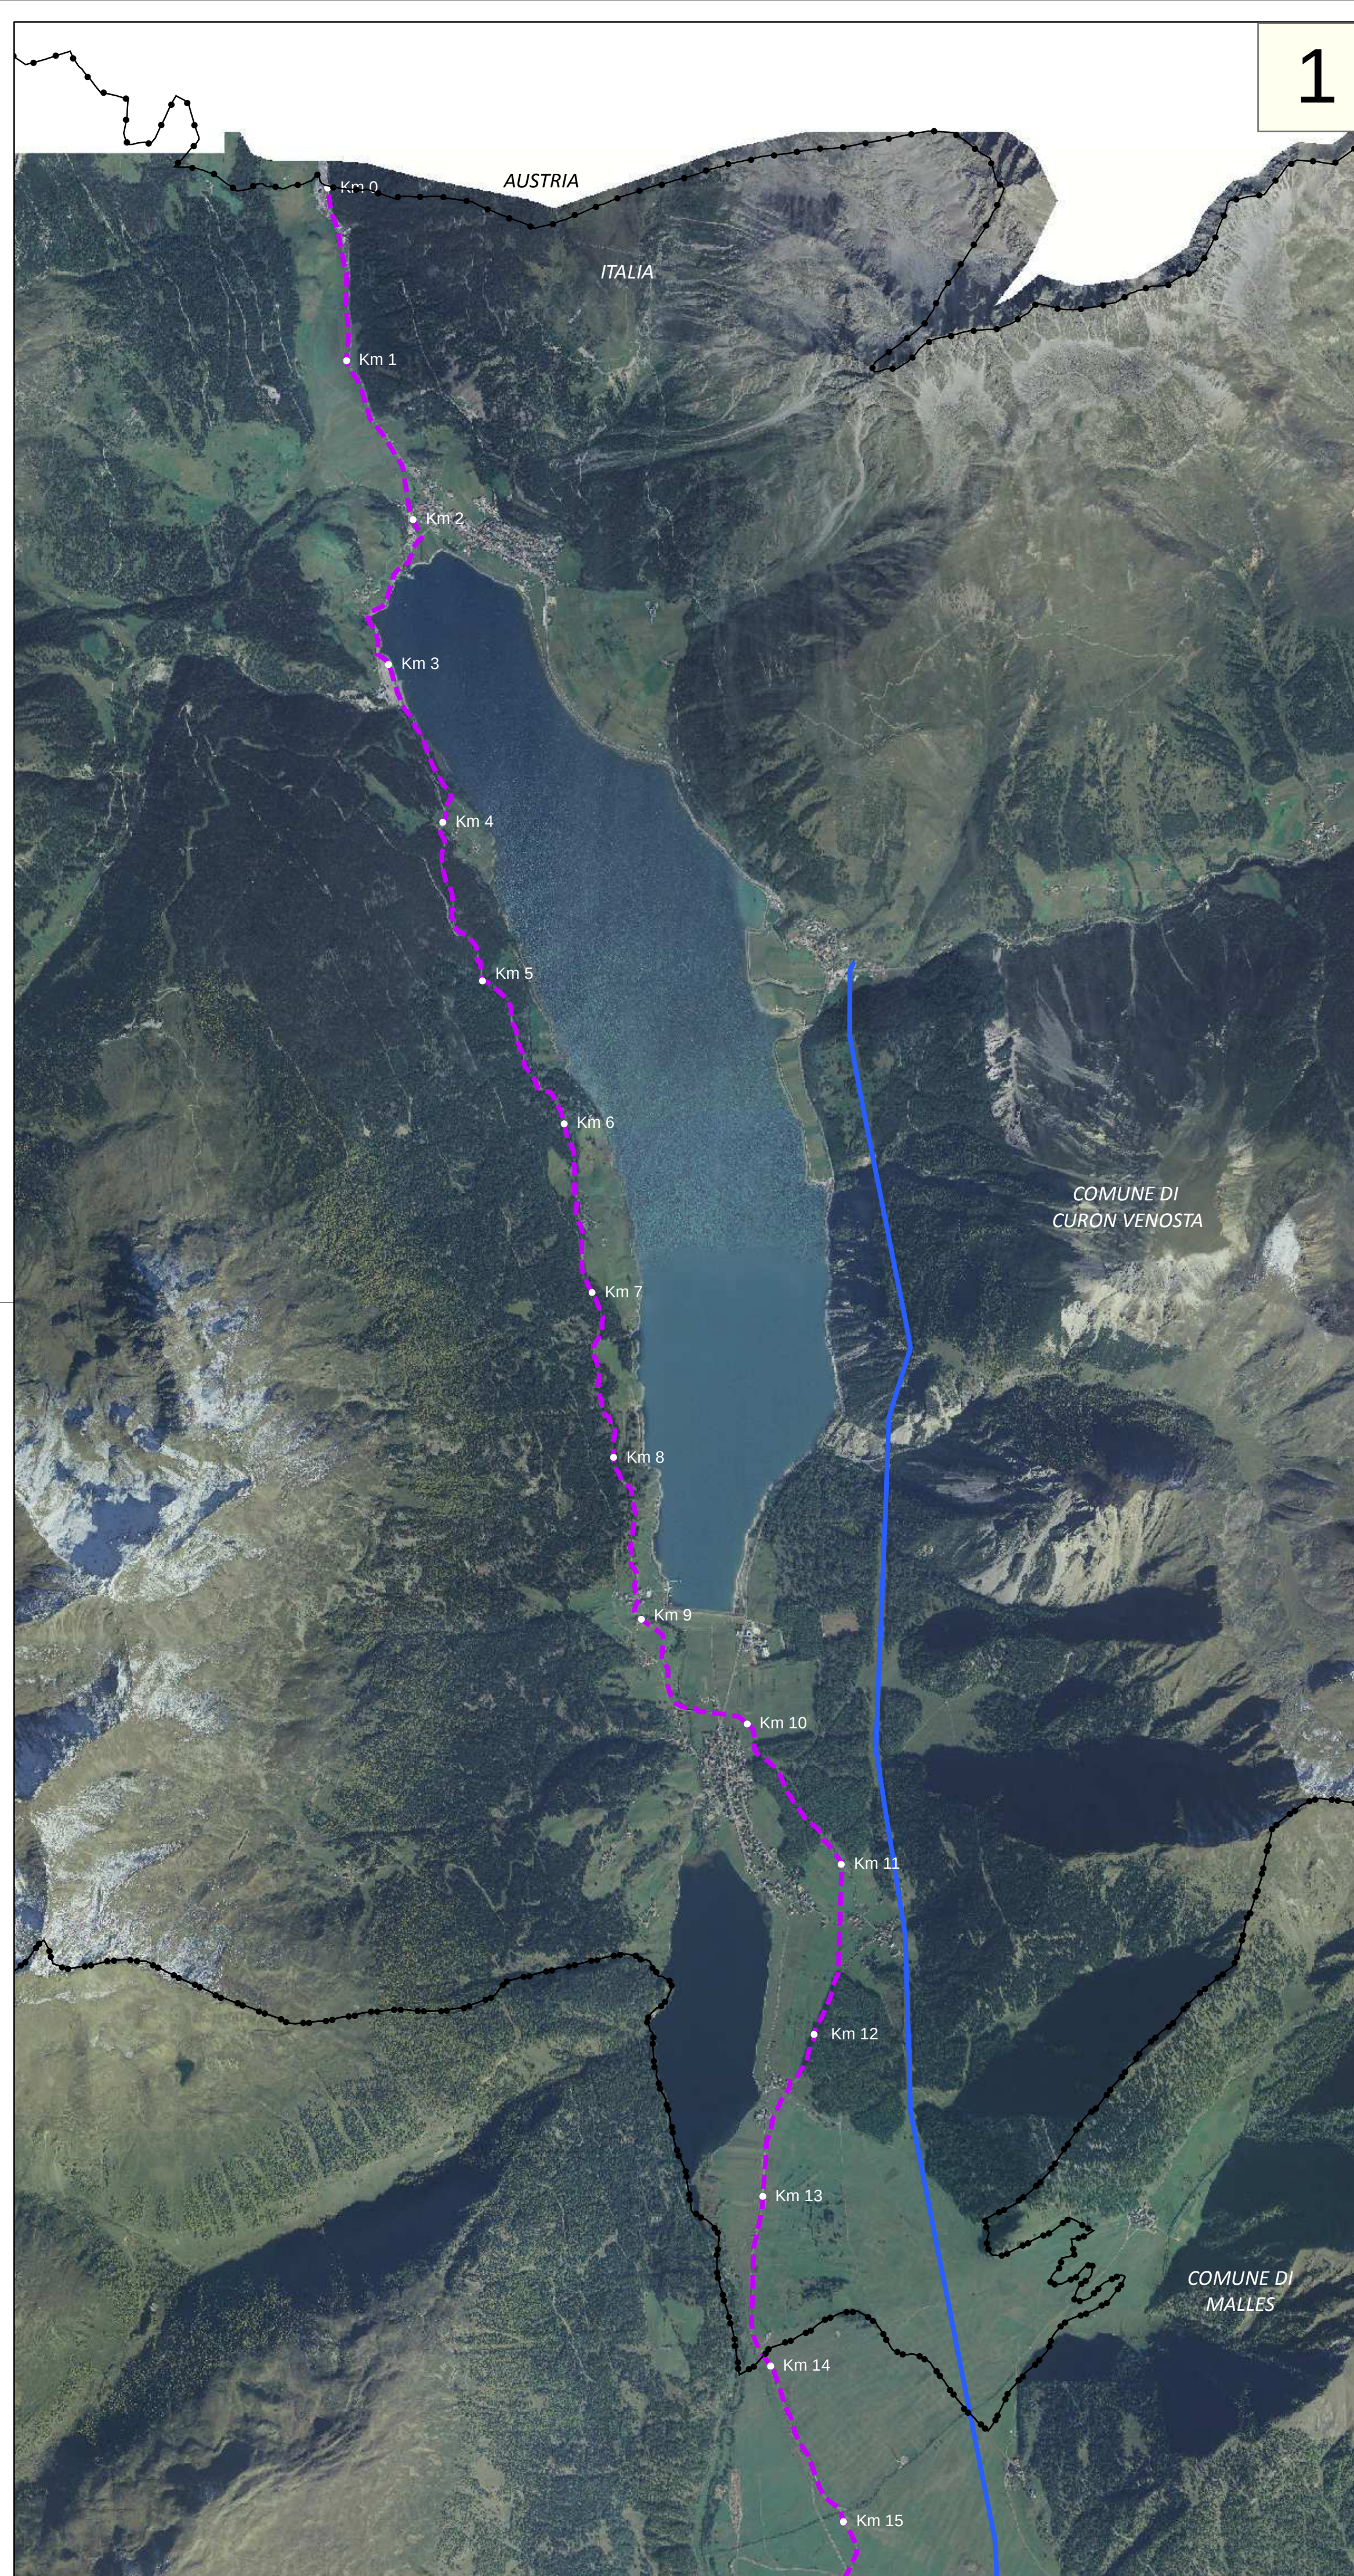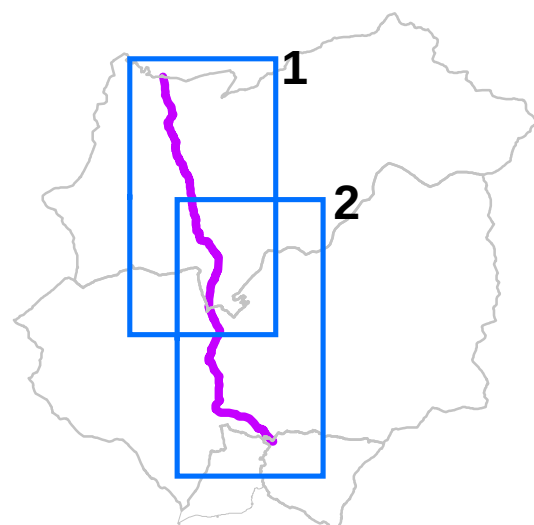

Sistema di riferimento
WGS 1984 UTM Zone 32N

0 3 Km



REVISIONI							
00	19/12/2014	prima emissione		V. Fedecchini A. Semplici BIO-SS-SAN	N. Biondani (Doc. 25-SAN)		
N.	DATA	DESCRIZIONE	ELABORATO	VERIFICATO	APPROVATO		

TIPOLOGIA DELL'ELABORATO		CODIFICA DELL'ELABORATO		
		DGRX10008BNE20040_01		
PROGETTO		TITOLO		
		INTERCONNECTOR FRONTIERA AUSTRIA: <i>“elettrodotto in cavo 220 kV Passo Resia – Val Venosta”</i> <i>Inquadramento generale su ortofoto</i>		
RICAVATO DAL DOC. TERNA				
CLASSIFICAZ. DI SICUREZZA				

NOME DEL FILE	SCALA CAD	FORMATO	SCALA	FOGLIO
	1 unità = 25 metri	A1	1:25.000	1/1

Questo documento contiene informazioni di proprietà Terna SpA e deve essere utilizzato esclusivamente dal destinatario in relazione alle finalità per le quali è stato ricevuto. E' vietata qualsiasi forma di riproduzione o divulgazione senza l'esplicito consenso di Terna SpA.

This document contains information proprietary to TERNAS p.A. and it will have to be used exclusively for the purposes for which it has been furnished. Whichever shape of spreading or reproduction without the written permission of TERNAS p.A. is prohibi.

